
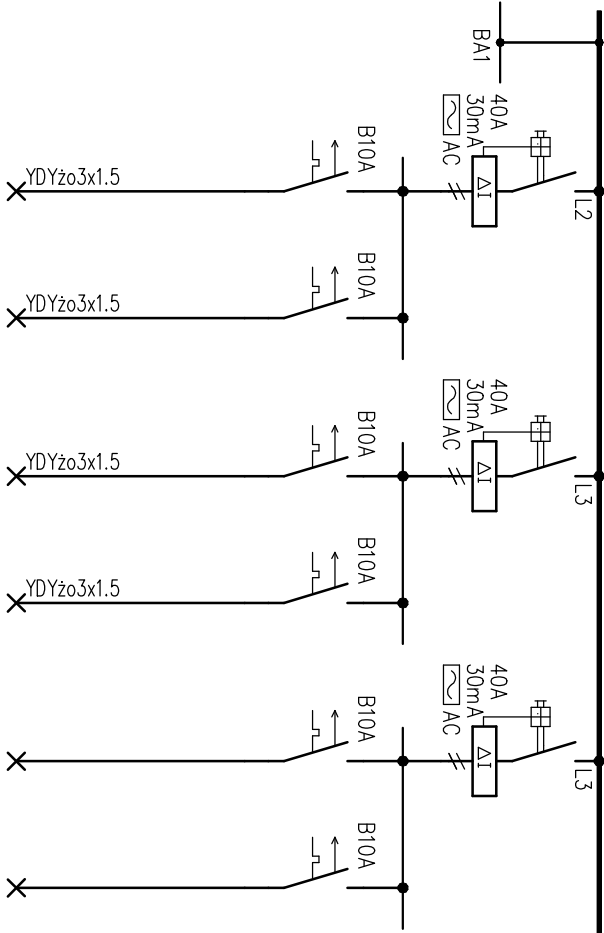


L1, L2, L3, N, PE 230/400V – 50Hz

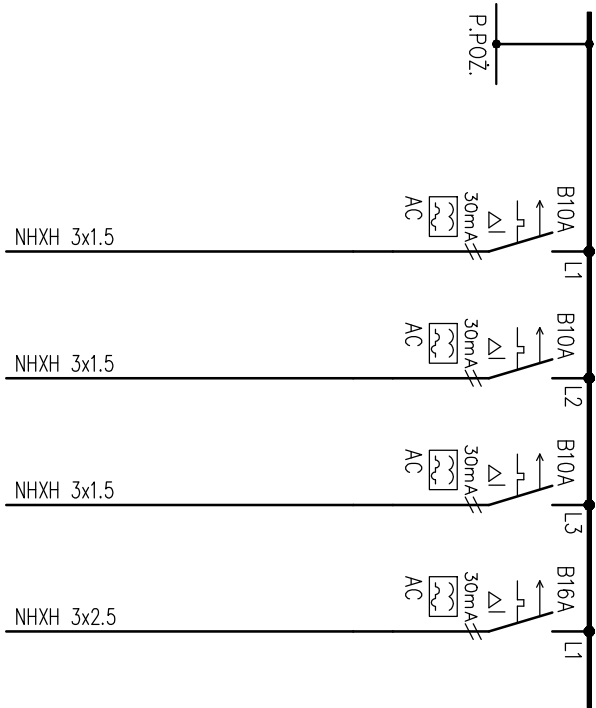

Nr obwodu	nS3	nS4	nS5	nS6
Moc [kW]	1,0	0,2	0,2	0,6
	1	1	1	1
	-	-	-	-
OPIS ODBIORNIKA	Zasilacz odbiorów pożarowych			
	CSO – Centralka sterowania klapą oddymiającą			
	SSP – centrala instalacji sygnalizacji pożaru			
	Zasilanie do napędu kurtyny p.poż. wydzielającej scenę od widowni			

n01	n02	n03	n04	rez	rez
Oświetlenie widowni linio ściennie str. prawa	Oświetlenie widowni linio ściennie str. prawa	Oświetlenie widowni linio ściennie str. prawa	Oświetlenie widowni linio ściennie str. prawa	rezerwa	rezerwa

OBIEKT:	PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	FAZA:	TEMAT:	DATA	NR RYS.
REMONT SALI KINOWO – TEATRALNEJ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI KRAŚNIK, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 44	MGR INŻ. I. LEWCZUK MAZ/0390/POOE/08		AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONANIEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE	ROZDZIELNICA GŁÓWNA BUDYNKU RGNN – cd	2014.05	E11.2.R1