


Uwagi:

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami PN-IEC 60364-5-54 i PN-IEC 60364-7-701

Połączenia wyrównawcze obejmują:

- wypusty ciepłej i zimnej wody,
- metalową armaturę kanalizacyjną,
- inne elementy konstrukcji metalowych

Wszystkie połączenia miejscowe od LSPW wykonać LYżo4

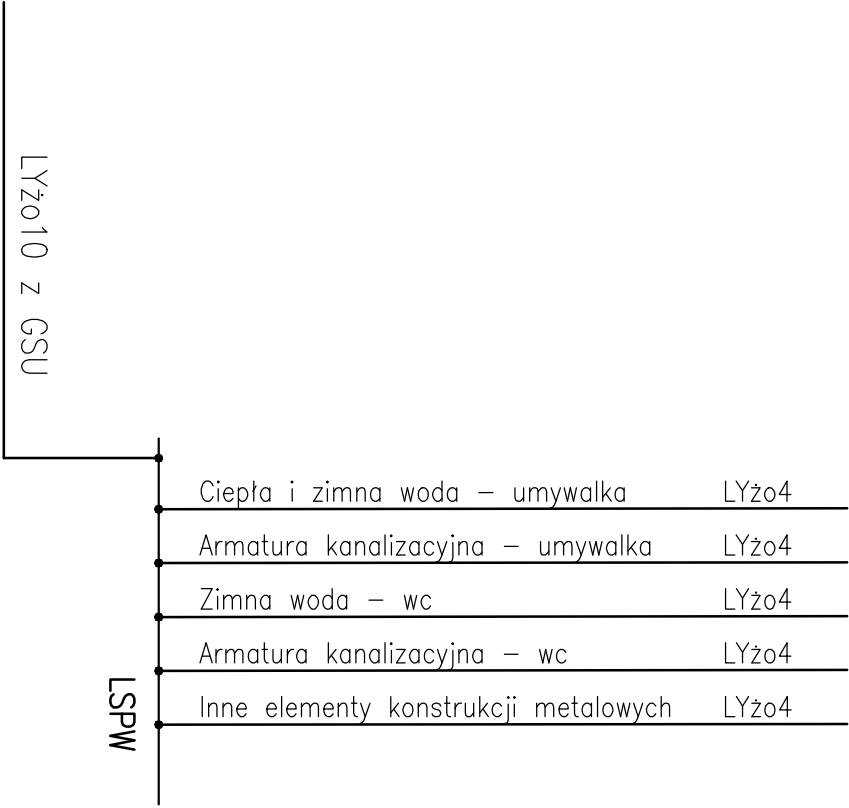

OBIEKT:	PROJEKTANT:	SPRAWDZAJĄCY:	FAZA:	TEMAT:	DATA	NR RYS.
REMONT SALI KINOWO – TEATRALNEJ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI KRAŠNIK, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 44	MGR INŻ. I. LEWCZUK MAZ/0390/POOE/08		AKTUALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE	SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH LSPW	2009.02	E21